




МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телегайт: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

13 ФЕР 2014 № 19-2-4-564
На № 1387-01 от 08.11.2013

Директору
АУ АО «Государственная экспертиза
проектов»
С.Е. Тарасенко

ул. Коммунистическая/Советская/
Ленина, д. 2-4/20/21, литер А
г. Астрахань, 414000

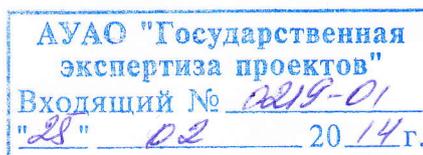

О направлении разъяснений

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение по вопросу проектирования аварийной дизель-генераторной рассмотрено.

Руководствуясь положениями пункта 6 статьи 70 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 Технического регламента.

Вместе с тем, принимая во внимание пункт 6.4.1 СП 4.13130.2013, ёмкость объёмом до 100 м³, размещённая внутри аварийного дизель-генератора контейнерного типа, является резервуаром, входящим в состав технологической установки, и не относится к складам нефти и нефтепродуктов.

Учитывая изложенное, ДНД МЧС России считает, что расстояния от названного блок-контейнера до соседних с ним объектов должны определяться, как от производственного здания в зависимости от его степени огнестойкости.

Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору – заместитель директора Департамента надзорной деятельности

С.П. Воронов
549283